



DETALL ESCOMESA EN  
 XARXA SEPARATIVA

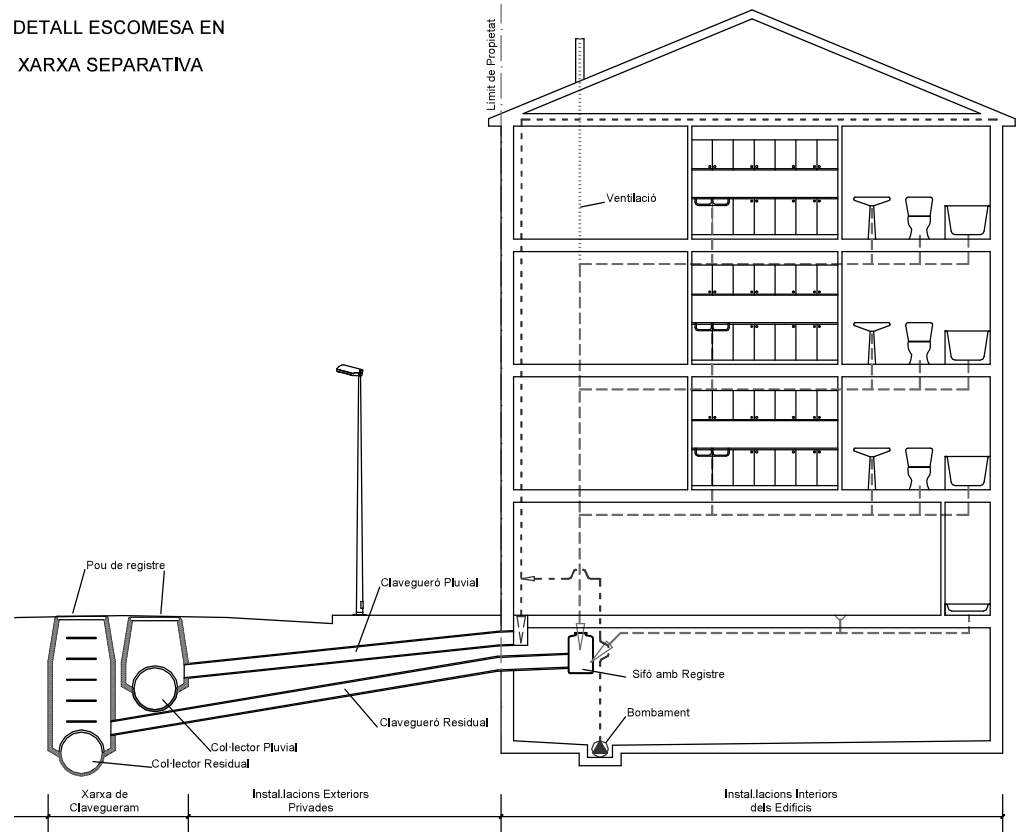

DETALL ESCOMESA EN  
 XARXA UNITÀRIA

DETALL ORIENTATIU  
 SIFÓ AMB REGISTRE

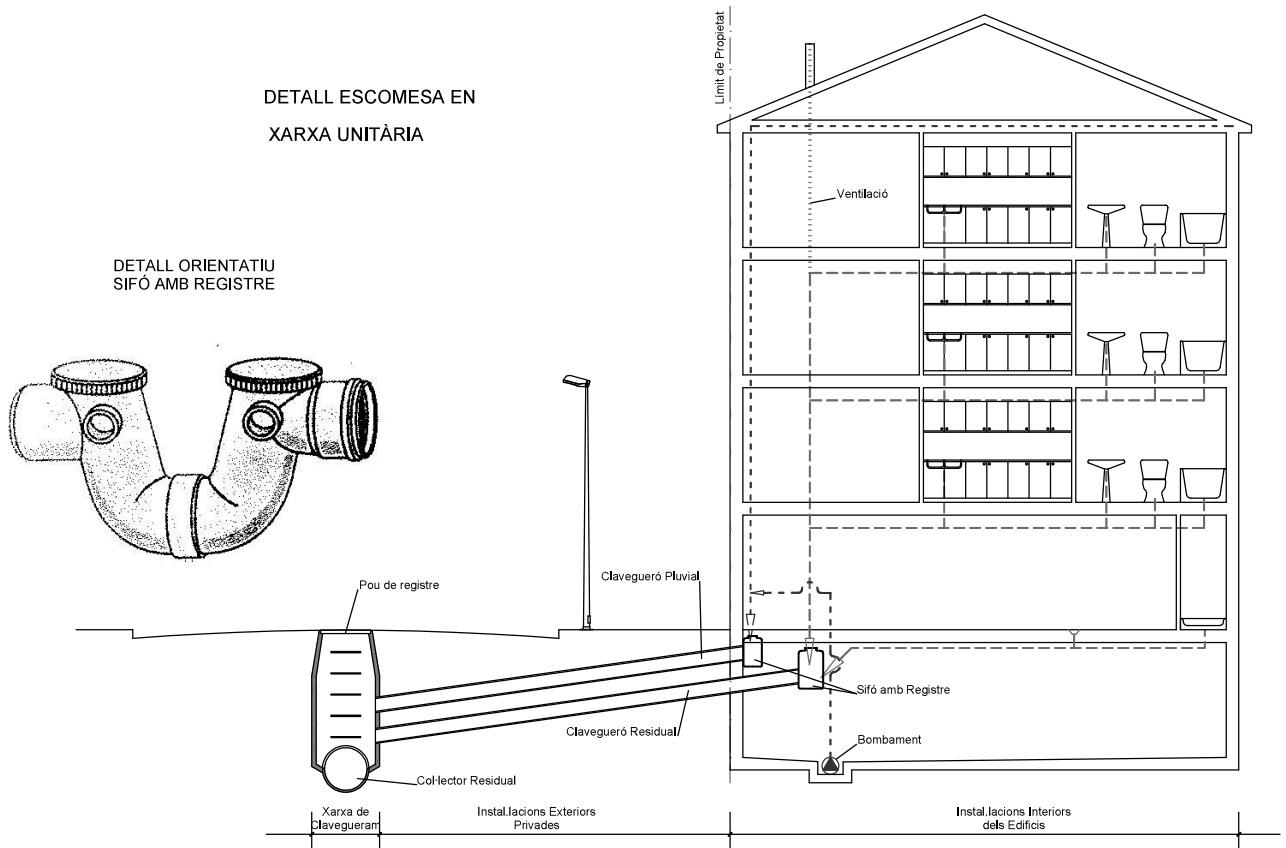

Les indicacions de les instal·lacions interiors són orientatives.

En tot cas han de complir el “Reglament Municipal sobre l’ús del sistema de sanejament de Figueres”.

## INSTRUCCIONS GENERALS PER A PROMOTORS I CONTRACTISTES

### CLAVEGUERÓ

És la canalització que serveix d'escomesa i enllaça les instal·lacions de desguàs privades, amb el col·lector de la xarxa de clavegueram del carrer, tant residual com pluvial. El clavegueró interior i exterior forma part de la instal·lació privada i està sota la responsabilitat de/ls abonat/s, que hauran de mantenir-lo en bon estat de funcionament.

### INSTAL·LACIÓ DE CONNEXIÓ DE SERVEI A LA XARXA

L'execució de l'obra civil la podrà realitzar el promotor o constructor de l'edifici sota l'autorització de la corresponent llicència municipal. A excepció de la col·locació del tub de clavegueró i el pou de registre en els casos on és necessari, que l'executarà l'empresa prestadora del servei.

No es pot garantir una bona evacuació d'aigües residuals i pluvials per sota de la cota de nivell del carrer en el punt de connexió.

Per a l'execució se seguirà la normativa vigent i les instruccions del present informe en les parts afectades, i la bona pràctica constructiva.

Les instal·lacions caldrà que siguin estanques, de superfícies llises i sense elements que entorpeixin el pas normal de les aigües ni que provoquin dipòsits innecessaris.

### CASOS ESPECIALS


Soterranis.

Es resoldran sempre amb bombament segons detall de connexió de servei domèstic individual i col·lectiu.

Semisoterranis.

S'entenen com a semisoterranis únicament les superfícies a desaiгуar que queden per sota la vorera però amb una diferència d'alçada de 70 cm i que quedin més de 50 cm per sobre de la generatriu superior del clavegueram, en el punt de connexió.

Aquest cas es resoldran de manera general igual que els soterranis, malgrat que si el projectista considera que el volum a desaiгуar és molt petit, es podria resoldre segons el següent esquema.

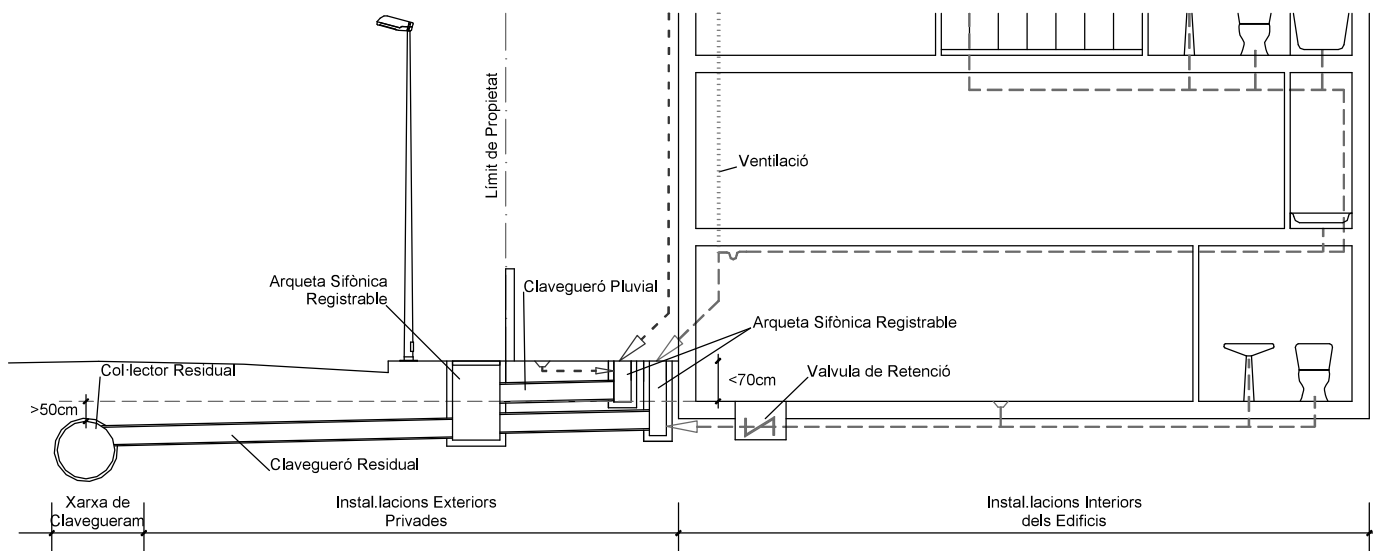

### OBSERVACIONS

L'empresa prestadora del servei executarà el clavegueró un cop que el peticionari n'hagi abonat l'import.

Aquest informe està aprovat per l'Ajuntament de Figueres i està sotmès a les modificacions de la Reglamentació.

En tots els casos s'haurà de complir amb el planejament vigent i obtenir, quan es tracti d'obres majors, posteriorment llicència de primera ocupació, així com en els supòsits que determini la normativa.

### DEFINICIONS

**Prestador del servei:**

En data de la present revisió és Figueres de serveis, S.A.